

防火门监控系统

高性能、稳定可靠
融合多种先进软硬件技术
符合GB29364-2012
极佳的扩展性与可维护性
广泛应用于各类人员密集场所

产品描述及特性

防火门监控器与电源分控器、监控模块、电动闭门器或电磁释放器组成防火门监控系统。

防火门监控器对常开防火门控制、常闭防火门监管，并将相关信息反馈至消防控制室。

监控器运行稳定可靠，具有较好的扩展性与可维护性，可广泛应用于工厂、学校、医院、宾馆等场所。

- 满足国家标准GB29364-2012《防火门监控器》的要求，可以实现常开防火门的控制和常闭防火门的监管。
- 系统采用全总线二级控制架构，可以构成大容量监控系统，运行稳定可靠，安装简单，节省人力物力。
- 防火门监控器结构采用壁挂或插道式（4U）结构。
- 防火门监控器可以通过网口、RS232、RS485或CAN接口与火灾报警控制器进行通讯，接收火灾报警控制器输出的火灾探测器信息，利用火灾烟雾报警信息控制常开防火门的关闭。也可以通过3路开关量接口接收火灾报警控制器监视的防火分区状态，按照预定的预案控制常开防火门的关闭。
- 防火门监控器采用嵌入式系统，显示采用7寸LCD彩色液晶显示屏，可直接在液晶屏上同时显示设备状态信息、设备位置信息、报警和启动等文字信息，显示内容丰富、直观，方便用户使用。
- 可现场编程，用户操作分级。
- 具有历史信息存储查询功能，存储记录≥10000条，包括火灾报警、启动、复位操作事件发生地址、日期、时间，用户可以通过液晶屏进行事件查询。




防火门监控器外观示意图

壁挂式防火门监控器主机XSS-JKZJ6501:




插道式防火门监控器主机XSS-JKZJ7501:

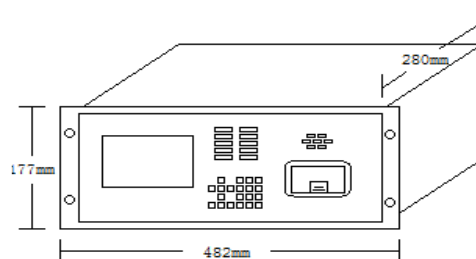

防火门监控器安装于消防控制室。
输入电压AC220V/50Hz，自带备用电池，备电可保证连续工作3小时以上。输出（CH、CL端子，有极性，连接监控分机）一组通讯线采用NH-RVS-2×1.5mm²的双绞线，在满负载情况下，通讯线最远布线长度1000m。

监控模块端子示意图

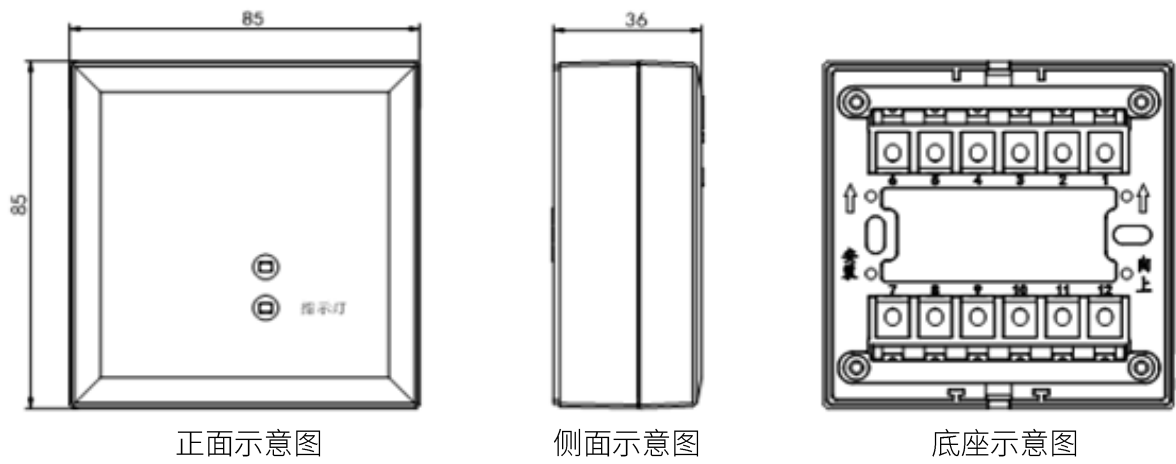

防火门监控模块采用预埋底座安装方式，模块尺寸：85mm(长)×85mm(宽)×36mm(高)，安装于防火门附近（建议门正上方100mm处）

订购信息

订购型号	产品描述	单位	最小购买量
XSS-JKZJ7501	插道式防火门监控器，4U	台	1
XSS-JKZJ6501	壁挂式防火门监控器	台	1
XSS-DYFJ6502	防火门电源分控器	台	1
XSS-JKMK7504	常开防火门通讯模块	只	1
XSS-JKMK7506	常闭防火门通讯模块	只	1
DC-10	电动闭门器(含底座)	套	1
XSS-MC59-S1	一体化门磁，内置集成常闭门通讯模块+门磁开关(单门)	套	1
XSS-MC59-S2	一体化门磁，内置集成常闭门通讯模块+门磁开关(双门)	套	1
MC-57-1	明装门磁开关	套	1
MC-57-2	暗装门磁开关	套	1
DC02	电磁释放器	套	1
XSS-BZQ001	手持编址器	只	1